

企業情報

- 設 立 1996年 9月 5日
- 資 本 金 2,000万円
- 代表取締役 新津 謙 介
- 本社所在地 東京都江東区冬木11-17 イシマビル13F
- 技術センター 江東区新木場2-1-6 新木場パーク・ロジスティクスセンター 4F
- 社 員 数 37 名 (2019/ 1/ 10 現在)
- 取 引 銀 行 みずほ銀行 / 東京都民銀行 / 三菱東京UFJ銀行
- 主 な 事 業
 - ネットワークシステムの運用・保守・インテグレーション
 - サーバー・ストレージのステージング及び運用・保守
 - 産業系FA機器の修理・保守 など



公益社団法人 日本プラントメンテナンス協会
Japan Institute of Plant Maintenance

新木場 技術センター



ロジネットサービス株式会社
<http://www.loginet.co.jp>

メーカー保守終了機器の延命サービス

FA機器の中古・再生品の調達 及び 修理・オーバーホールは ロジネットサービス にお任せください !!

<対象製品例>

シーケンサ/PLC



サーボモータ



サーボドライバ



トランス・コイル



ボードコンピュータ



パネルコンピュータ



PC/FC-98シリーズ



電源



修理・中古再生品で対応 !!

etc...

生産終了品
だけど調達したい....
保守終了品
だけど修理したい....



<主な取扱メーカー>

- 三菱電機: Mitsubishi
- オリエンタルモータ: Oriental Motor
- 安川電機: Yaskawa
- 東芝: Toshiba
- 東洋電機: ToyoDenki
- 椿本: TSUBAKI
- オムロン: Omron
- 日機電装: NIKKI DENSO
- 横河電機: Yokogawa
- サンヨー: SANYO
- ファナック: FANUC
- シーメンス: Siemens
- EUROTHERM
- VISHAY
- ABB: Asea Brown Boveri
- TELEMECANIQUE

- 富士電機: Fuji
- 多摩川精機: Tamagawa
- 山武: Yamatake
- 光洋電工業: Koyo
- 日立: Hitachi
- 日本電産: NIDEC
- キーエンス: Keyence
- 松下: Panasonic, Nais
- シャープ: SHARP
- フィリップス: PHILIPS
- 発紘電機: Hakko
- BOSCH
- SCHNEIDER
- EATON CORPORATION
- Allen Bradley
- PARKER

etc...

FA機器の主なサービスメニュー ロジネットサービス

<サービスメニュー>


■ 修理 / オーバホール ■



回路基板修理



素子正常性検査
(tan δ値測定)

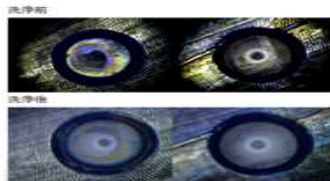

業務用インクジェット
ノズルプレート洗浄



筐体黄ばみ除去

■ 改造/設計 ■



差動オペアンプ調整



ROMデータ読込み

etc...

1) 中古再生品販売

OFFライン試験を実施して出荷いたします。
パラメータ設定、データ移行をサポート致します。

2) 保証延長(保守契約)

ご購入頂いた機器、修理またはオーバーホールを実施した機器について、
通常の保証期間が終了した後の保証延長サービスをご提供致します。

3) タッチパネルのデータ移行サービス

メーカー保守が終了したタッチパネルを現行の機種にデータ移行を
致します。

4) コントローラ用 PC/WS/HDD の複製機作製

PC・WS・HDD 複製



複製



- ・S/Wの継続利用可能
- ・PCの選定
- ・各種OS対応
- ・各種OS対応
- ・暗号化ディスク対応
- ・RAID構成も対応

5) 不要となった機器の買取サービス

不要となった保守用配備部品の買取サービスを提供します。

etc...

品質への取り組み

受入検査 (IQC : Incoming Quality Control)


添付品の確認
申告不具合状況の確認
申告不具合状況の再現性確認
目視検査



目視検査: 半田面

工程内検査 (IPQC : In-line Production QC)

不具合原因の解析
不具合部品の調達可否調査
部品交換・修理作業
動作検査、
エージング
半田強化
ON/OFFテスト
タッピングテスト

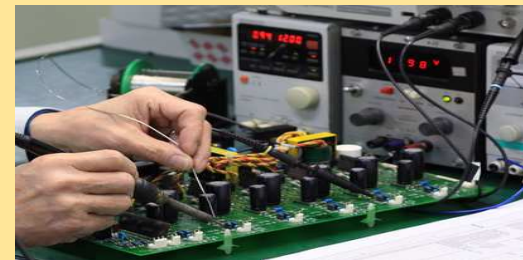


修理作業: 部品交換

最終検査 (FQC : Final production QC)

オフライン試験の実施
・目視検査
・導通検査
・素子正常性検査
・動作検査
簡易清掃



動作試験: エージング

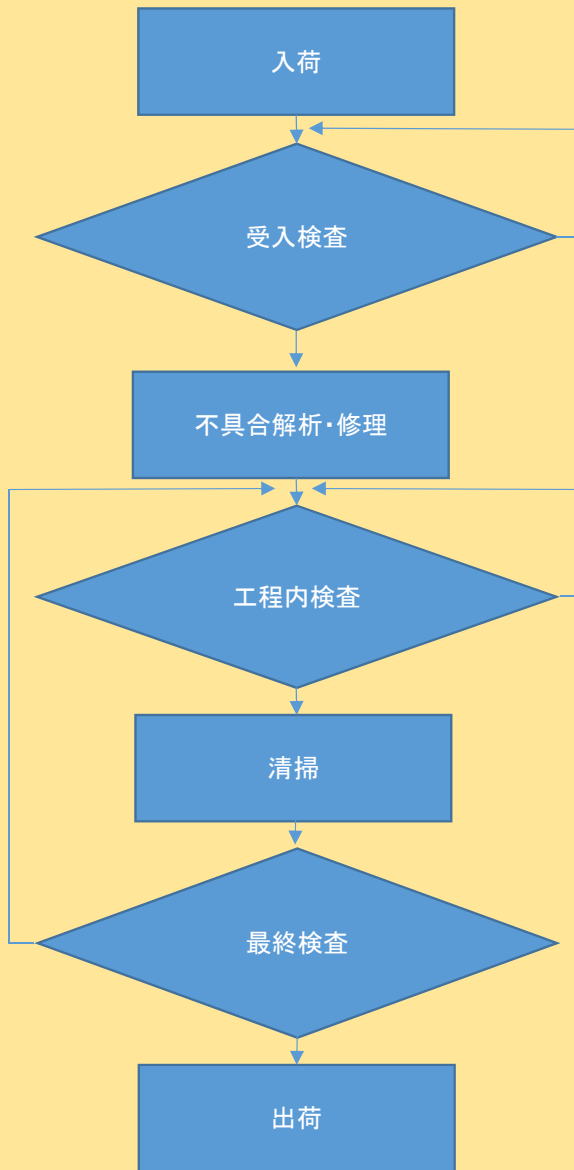

FA機器の中古再生品販売・修理について

ぜひ一度、お問い合わせください！！




- メーカー名、型番、必要台数を下記までご連絡ください。

- 弊社への問合せ先

QCロジスティックス部

電話: 03-5639-1230 FAX: 03-5639-1280

Email: plcsupport@loginet.co.jp

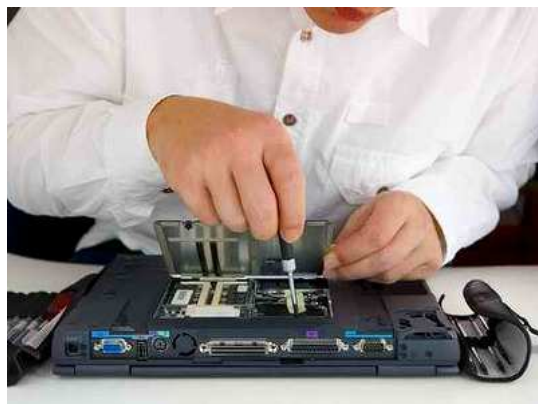

ロジネットサービス株式会社
<http://www.loginet.co.jp>